



Leistungspentode für Horizontal-Ablenkung

Power-pentode for horizontal-deflection

I_f	300	mA
U_f	ca. 40	V

Netzröhre für GW-Heizung

DC-AC-Heating

indirekt geheizt • indirectly heated

Serienspeisung • connected in series

Normierte Heizer-Anheizzeit

Normalized heater warm-up time

Meßwerte

Measuring values

dynamisch • dynamic conditions

U_a	50	70	V
U_{g3}	0	0	V
U_{g2}	175	205	V
$-U_{g1}$	10	11	V
$I_{asp}^1)$	800	1100	mA
$I_{g2sp}^1)$	70	85	mA

¹⁾ Messung nur im Impulsbetrieb zulässig. Es ist darauf zu achten, daß die Grenzwerte von N_a und N_{g2} nicht überschritten werden.

Measurement possible in pulse operation only. Attention must be paid that the maximum ratings of N_a and N_{g2} are not exceeded.

²⁾ Impulsdauer max. 22% einer Periode, $\leq 18 \mu s$.
Pulse duration max. 22% per period, $\leq 18 \mu s$.

³⁾ Toleranzgrenzwert 45 W • Design maximum rating 45 W

⁴⁾ Toleranzgrenzwert 9 W. Während der Anheizzeit darf N_{g2} max. 14 W sein.

Design maximum rating 9 W. During the heating-up period N_{g2} may be max. 14 W.

⁵⁾ Feste Gittervorspannung • Fixed grid bias

⁶⁾ In stabilisierten Schaltungen • In stabilised circuits

⁷⁾ Toleranzgrenzwert 8 kV • Design maximum rating 8 kV

⁸⁾ In Triodenschaltung g_2 mit a und g_3 mit k verbunden.
In triode circuit g_2 is connected to a and g_3 with k .

⁹⁾ Toleranzgrenzwert 46 W • Design maximum rating 46 W

¹⁰⁾ Absoluter Grenzwert • Absolute max. rating

¹¹⁾ Toleranz-Grenzwert • Design maximum rating

¹²⁾ Es ist sicherzustellen, daß durch ausreichende Wärmeableitung über Fassung und Fassungsfedern die angegebene Stifttemperatur in keinem Fall überschritten wird.

By heat conduction throughout socket and socket contact springs must be assured that this abs. max. temperature of the pins is never exceeded under the worst probable conditions.

Nennwert-Grenzdaten

Design centre ratings

U_{ao}	700	V
U_a	400	V
$U_{asp}^2)$	7	kV
$N_a^3)$	35	W
$N_{a+g2}^8)$	36	W
U_{g2o}	700	V
U_{g2}	275	V
$N_{g2}^4)$	7	W
$-U_{g1sp}^2)$	550	V
I_k	500	mA
$R_{g1}^5)$	500	k Ω
$R_{g1}^6)$	2,2	M Ω
R_{g3}	10	k Ω
$+U_{gs}$	50	V
$U_{f/k}$	220	V
$t_{Kolben}^{10})$	300	°C
$t_{Stift}^{10})$	140	°C


Kapazitäten · Capacitances

 $C_{g1/a}$

2,5 pF

Abmessungen in mm
Dimensions


Sockelschaltbild
Basing diagram

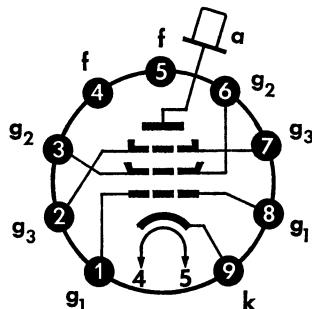

Magnoval

Einbaulage: beliebig

Mounting position: any

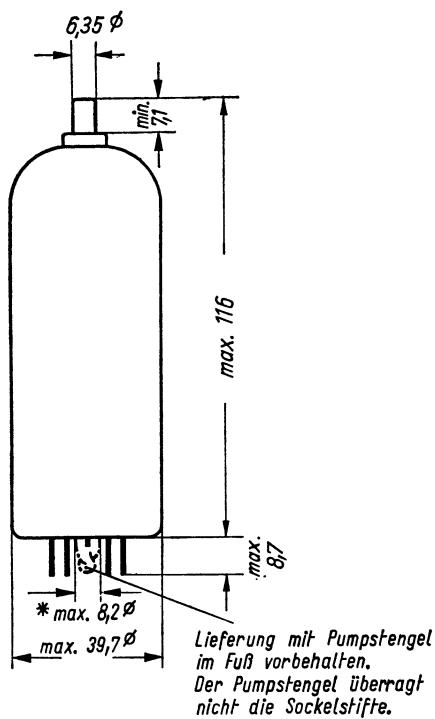

* für Pumpstengelauslauf

Gewicht · Weight

max. 85 g

Einbau:

Die Röhre muß durch eine zusätzliche Halterung gegen Herausfallen aus der Fassung geschützt werden. Ein Klemmen der Röhre im zylindrischen Teil des Kolbens ist nicht zulässig.

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged from the socket. It is not allowable to clamp the tube on the cylindrical part of the bulb.

Empfehlungen für die Schaltungsauslegung

Die Angaben gelten unter den Voraussetzungen:

- Stabilisierte Schaltung (Regelung über U_{g1})
- Betrieb oberhalb des Knees
- Schirmgitter entkoppelt.

Recommendations for circuit design

The data apply assuming:


- stabilised circuit (control via U_{g1})
- operation above the knee
- screen grid decoupled.

Betriebswerte für den Zeilenhinlauf

Die Beachtung der im nachfolgenden Diagramm fixierten Kleinstwerte für die Anoden- und Schirmgitterspannung in Abhängigkeit vom Momentanwert des Anodenstroms ($U_{a \min}$, $U_{g2 \min} = f(I_a)$) schützt vor Betriebsstörungen (z.B. Barkhausen-Schwingungen, unzureichender Regelung usw.).

Typical ratings for line scan

Adherence to the minimum anode and screen grid ratings fixed in the following diagram as a function of the momentary anode current rating ($U_{a \min}$, $U_{g2 \min} = f(I_a)$), guards against operating trouble (e.g. Barkhausen oscillations, inadequate control, etc.).

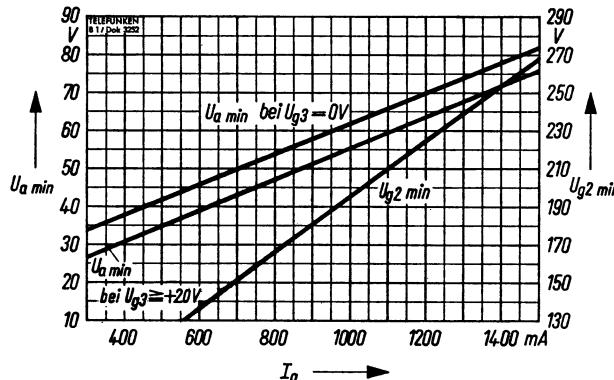

Die Mindestwerte der Schirmgitterspannung gelten bei Betrieb mit dem Nennwert der gewählten Speisespannung. Dabei sind für Röhrenstreuungen, Einzelteilstreuungen und das Absinken der Röhrenkennwerte während der Lebensdauer Sicherheitszuschläge berücksichtigt.

Die Mindestwerte der Anodenspannung dürfen auch bei einem Absinken der Speisespannung nicht unterschritten werden. Deshalb ist bei Betrieb mit Nennspannung der Wert für $U_{a \min}$ aus dem Diagramm um den Betrag der Änderung der Speisespannung zu erhöhen, der sich bei Änderung der Netzspannung vom Nennwert auf maximale Netzunterspannung ergibt.

The minimum screen grid voltage ratings apply on operation with nominal supply voltage. Safety margins have been taken into consideration for spread of tube ratings, component spread and decrease of tube characteristic ratings during life.

The minimum anode voltage ratings must be adhered to even if the supply voltage drops. Therefore, on operation at nominal voltage the rating for $U_{a \min}$ on the diagram must be increased by the amount of the supply voltage change which results on a change of mains voltage from the nominal rating to maximum mains undervoltage.

Beispiel für den Endwert eines Zeilenhinlaufes:

Gegeben ist:

$$U_b = 270 \text{ V}, \Delta U_b = 0.1 \cdot U_b = 27 \text{ V}$$

$$I_{a\text{end}} = 1100 \text{ mA}$$

$$U_{g3} = +20 \text{ V}$$

Aus dem Diagramm:

$$U_{a\text{end min}} = 59 \text{ V} \text{ bei Unterspannung}$$

$$U_{a\text{end min}} = 59 \text{ V} + 27 \text{ V} = 86 \text{ V}$$

bei Nennspannung

Aus dem Diagramm ergibt sich ferner:

$$U_{g2\text{ min}} = 210 \text{ V}$$

Betriebswerte für den Zeilenrücklauf:

(für $U_a = 7 \text{ kV}$ bei Zeilenfrequenz)

$$-U_{g1} \geq 175 \text{ V} \text{ für } U_{g2} = 150 \text{ V}$$

$$-U_{g1} \geq 195 \text{ V} \text{ für } U_{g2} = 200 \text{ V}$$

$$-U_{g1} \geq 215 \text{ V} \text{ für } U_{g2} = 250 \text{ V}$$


Zwischenwerte können linear interpoliert werden.

Mindest-Schirmgittervorwiderstand

Um eine Überlastung des Schirmgitters während des Anheizens zu verhindern, darf bei einer vorgesehenen Betriebsspannung U_b ein bestimmter Wert des Schirmgittervorwiderstandes R_{g2} nicht unterschritten werden (siehe Diagramm).

Minimum screen grid series resistance

To prevent overloading of the screen grid during the heating-up period, a definite rating of the screen grid resistance R_{g2} must at least be used at a given in dependence on the supply voltage (see diagram).

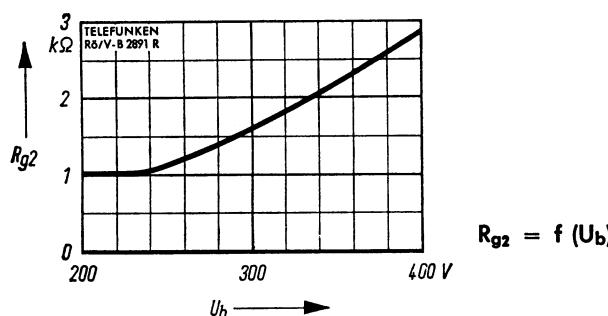

Betrieb mit Entkoppelkondensatoren

Um unzulässig hohe Elektrodenströme bei einem eventuellen Hochspannungsüberschlag in der Röhre zu vermeiden, wird empfohlen, zwischen dem g_2 -Entkoppelkondensator und g_2 einen 100Ω -Widerstand und g_3 über einen nichtentkoppelten Widerstand von 5...10 kΩ anzuschließen.

Operation with neutralising capacitors

In order to prevent inadmissibly high electrode currents in the event of an HT flash-over in the tube, it is recommended to connect a 100Ω resistor between the g_2 neutralising capacitor and g_2 , and 5 to 10 kΩ not decoupled resistor to g_3 .

Example for the final value of a line scan:

Given:

$$U_b = 270 \text{ V}, \Delta U_b = 0.1 \cdot U_b = 27 \text{ V}$$

$$I_{a\text{end}} = 1100 \text{ mA}$$

$$U_{g3} = +20 \text{ V}$$

From the diagram:

$$U_{a\text{end min}} = 59 \text{ V} \text{ at undervoltage}$$

$$U_{a\text{end min}} = 59 \text{ V} + 27 \text{ V} = 86 \text{ V}$$

at nominal voltage

It also follows from the diagram:

$$U_{g2\text{ min}} = 210 \text{ V}$$

Typical ratings for line flyback:


(for $U_a = 7 \text{ kV}$ at line frequency)

$$-U_{g1} \geq 175 \text{ V} \text{ for } U_{g2} = 150 \text{ V}$$

$$-U_{g1} \geq 195 \text{ V} \text{ for } U_{g2} = 200 \text{ V}$$


$$-U_{g1} \geq 215 \text{ V} \text{ for } U_{g2} = 250 \text{ V}$$

Intermediate ratings may be interpolated linearly.

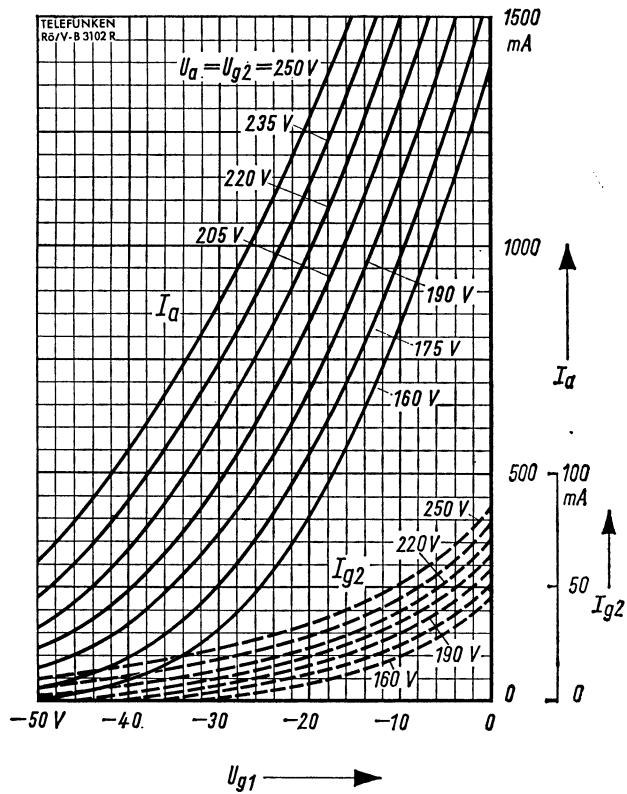


$$I_a, I_{g2} = f(U_{g1})$$



$U_a = U_{g2} = \text{Parameter}$


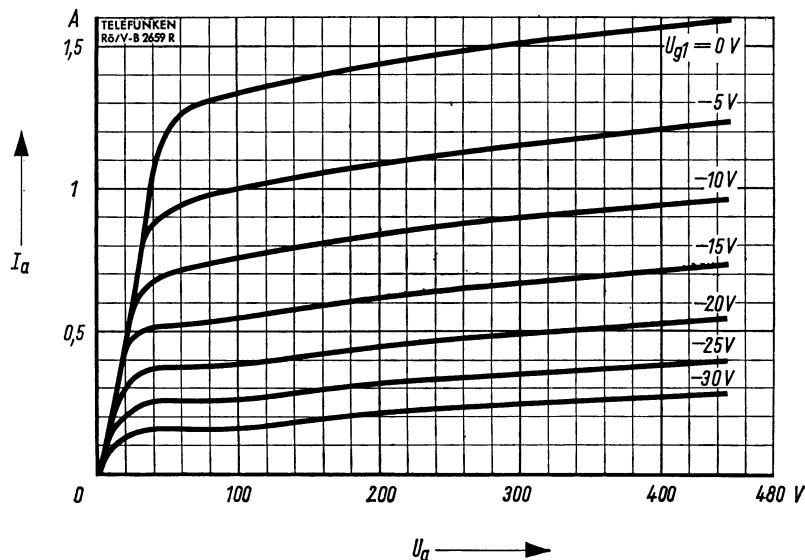
 $U_a \longrightarrow$

$$I_a = f(U_a)$$
$$U_{g2} = 160 \text{ V}$$
$$U_{g1} = \text{Parameter}$$


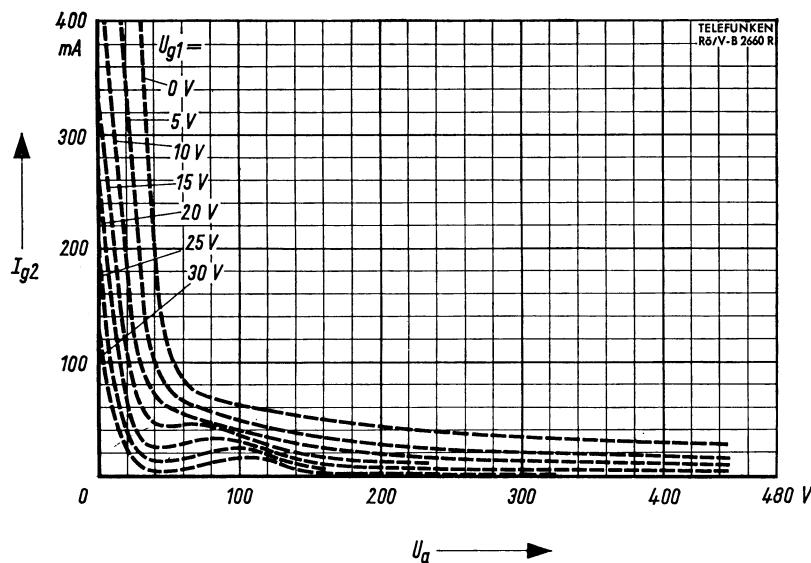
 $U_a \longrightarrow$


$$I_{g2} = f(U_a)$$
$$U_{g2} = 160 \text{ V}$$
$$U_{g1} = \text{Parameter}$$

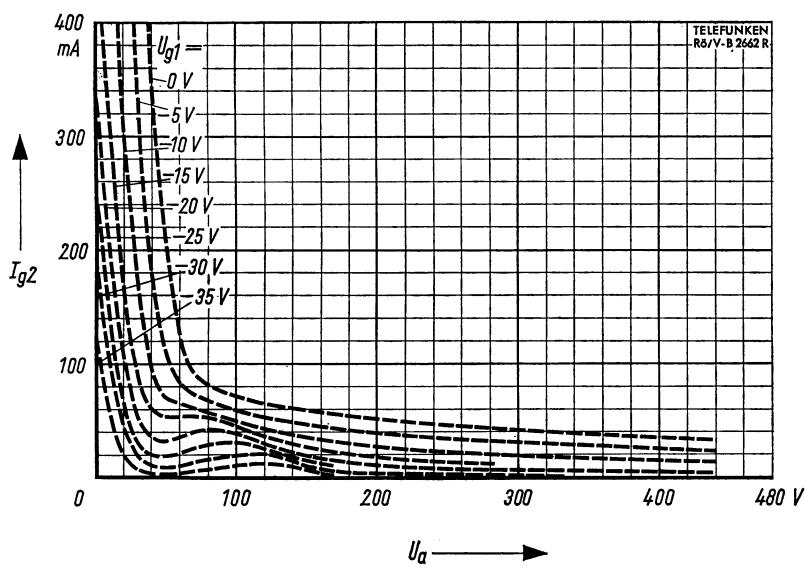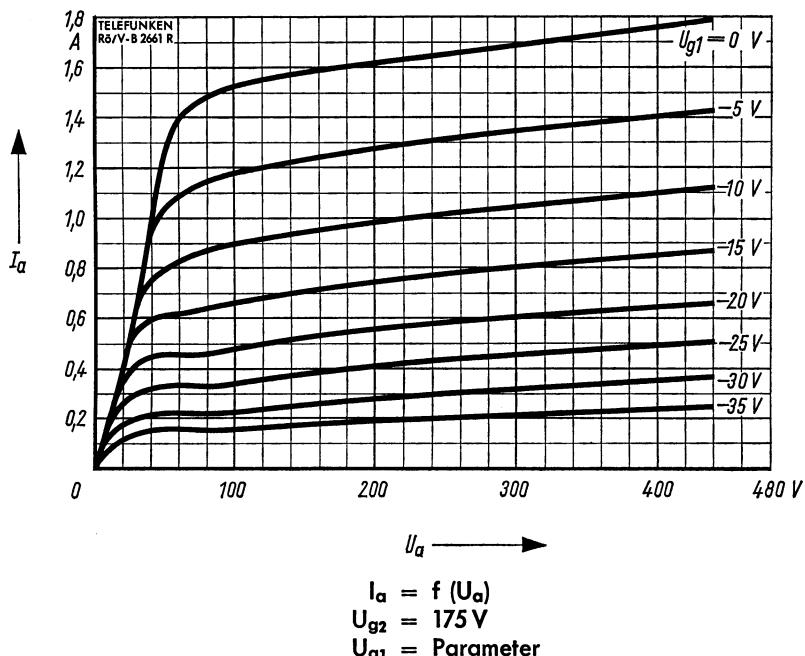

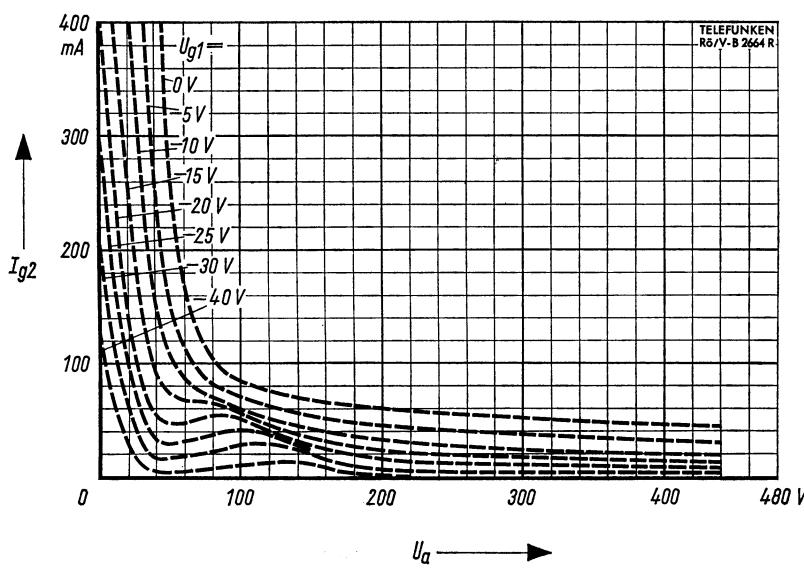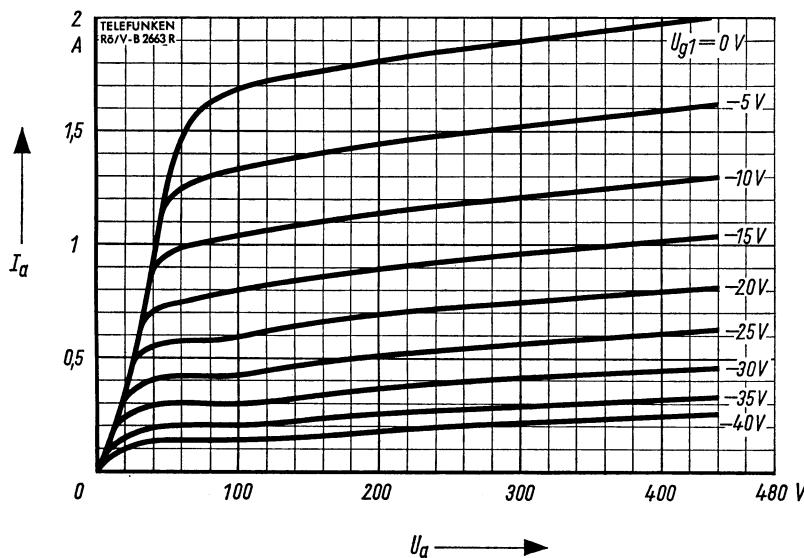


$I_{g2} = f(U_a)$
 $U_{g2} = 190 \text{ V}$
 $U_{g1} = \text{Parameter}$

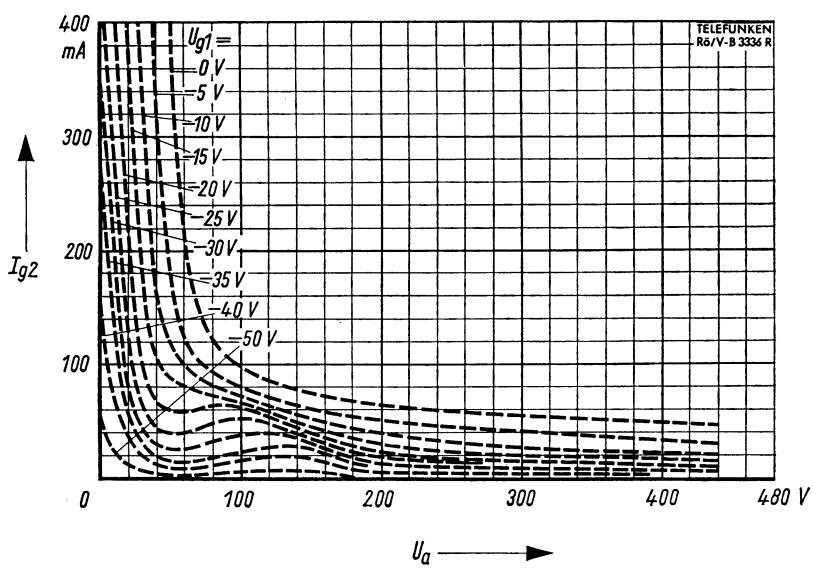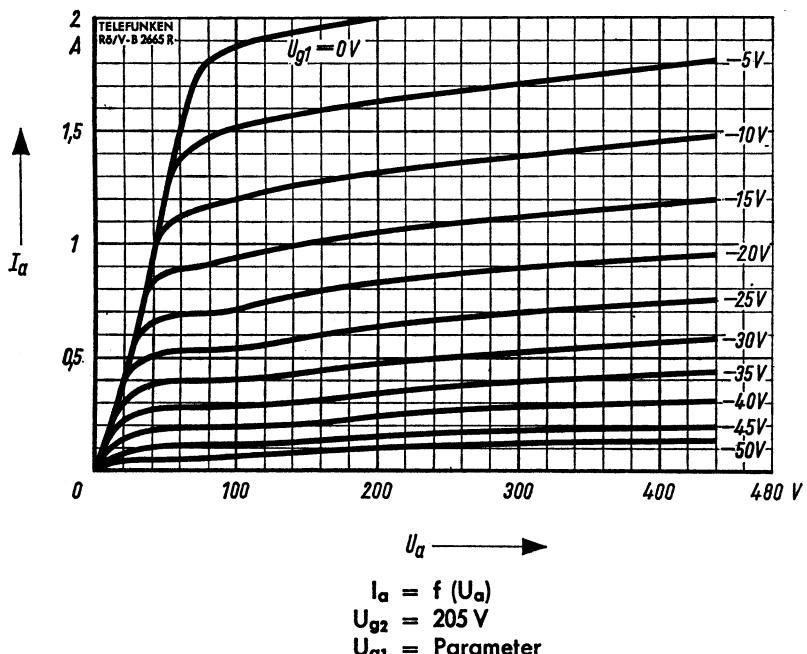


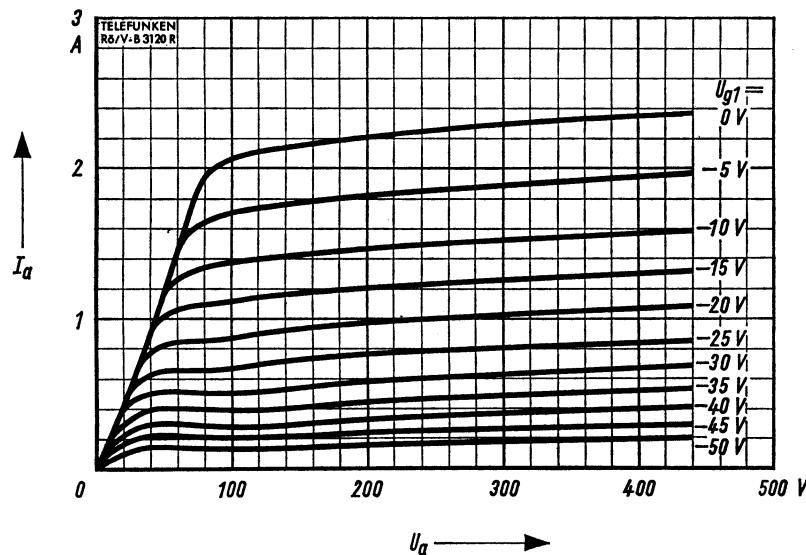

$U_{g2} = 220 \text{ V}$
 $U_{g1} = \text{Parameter}$

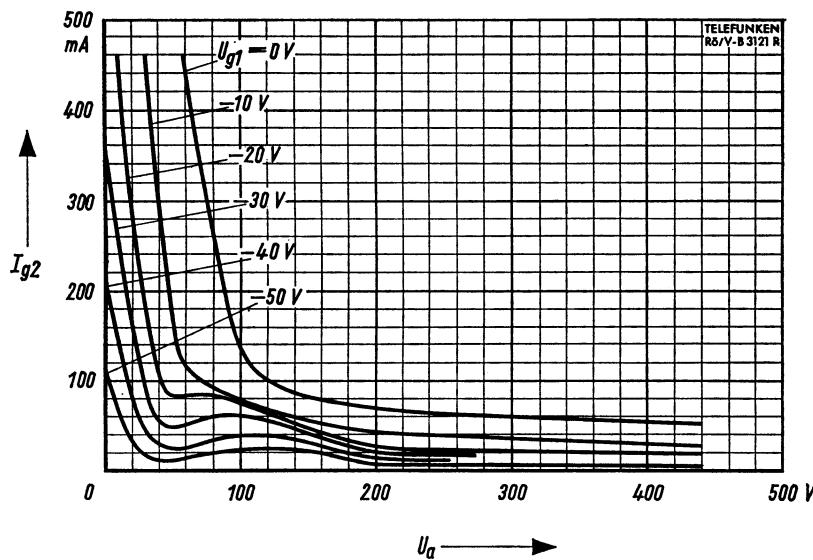


$U_{g2} = 220 \text{ V}$
 $U_{g1} = \text{Parameter}$

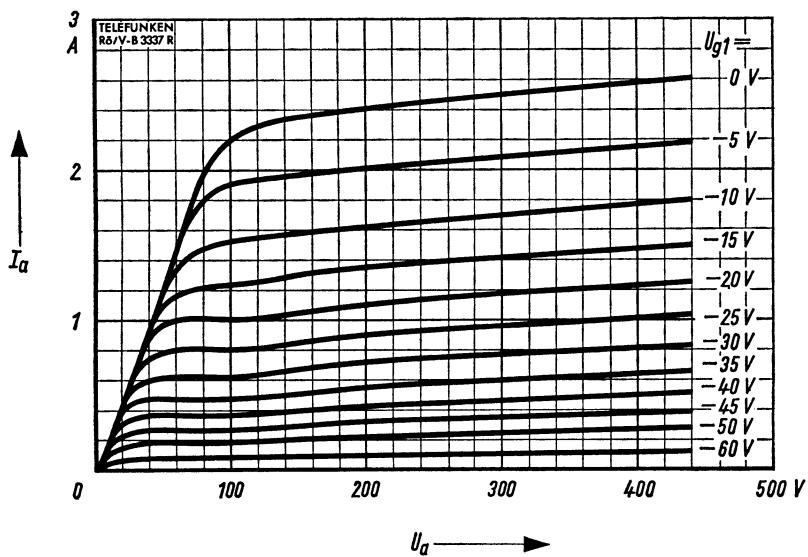

$$I_a = f(U_a)$$

$$U_{g2} = 235 \text{ V}$$


$$U_{g1} = \text{Parameter}$$

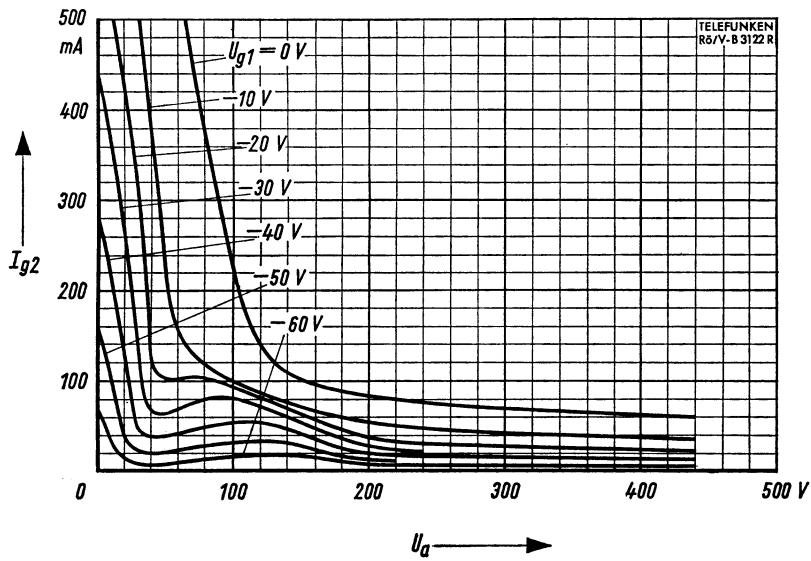

$$I_{g2} = f(U_a)$$

$$U_{g2} = 235 \text{ V}$$


$$U_{g1} = \text{Parameter}$$

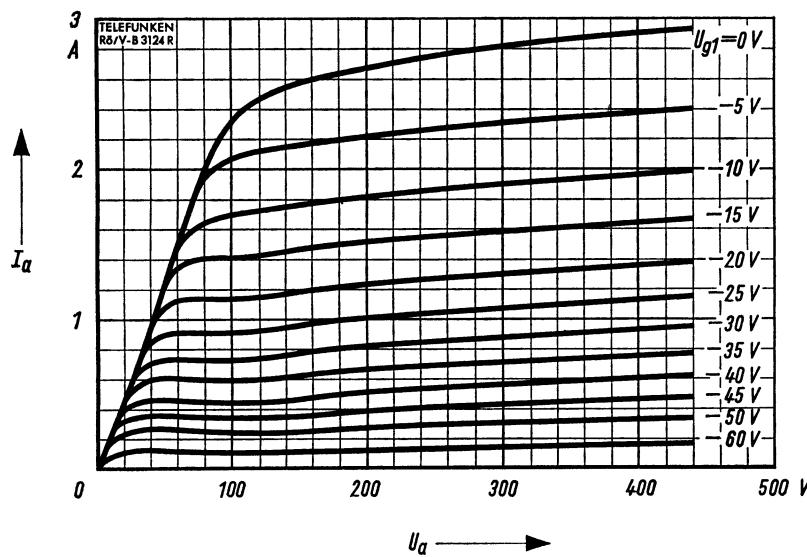

$$I_a = f(U_a)$$

$$U_{g2} = 250 \text{ V}$$


$$U_{g1} = \text{Parameter}$$

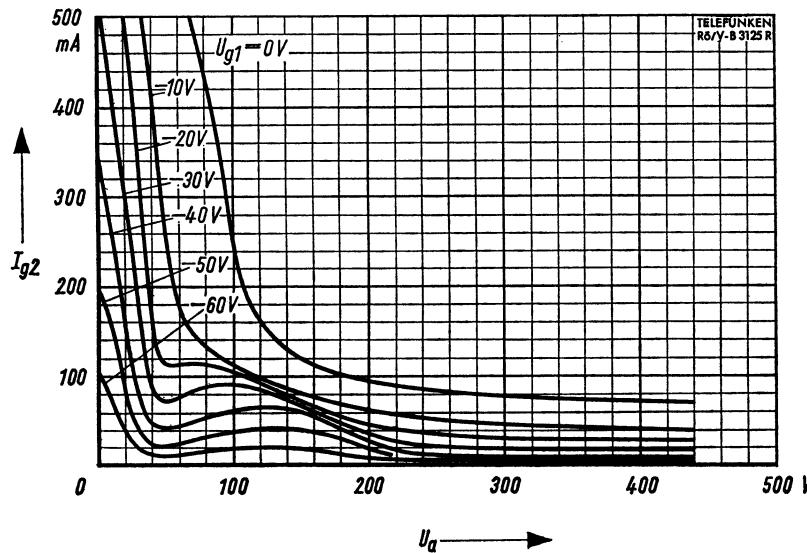

$$I_{g2} = f(U_a)$$

$$U_{g2} = 250 \text{ V}$$

$$U_{g1} = \text{Parameter}$$

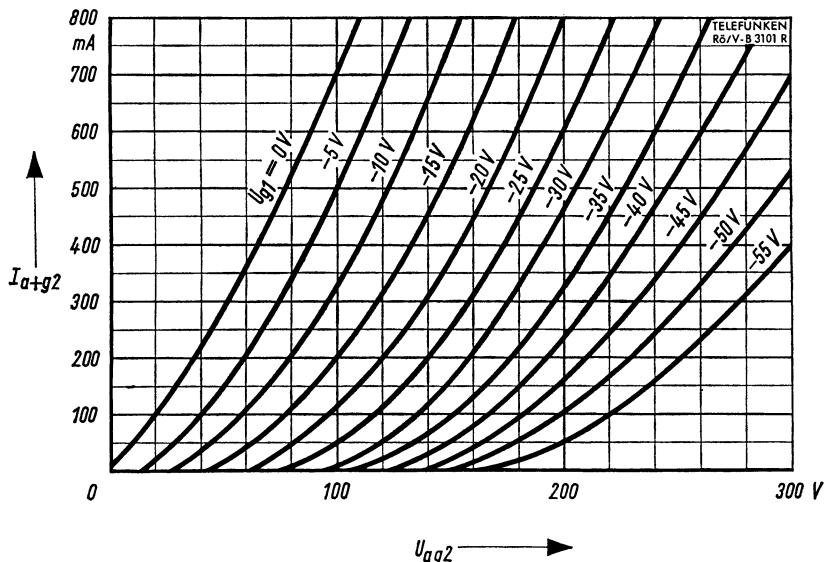

Als Triode geschaltet · As triode connected

$$I_{a+g2} = f(U_{ag2})$$

U_{g1} = Parameter

U_{g3} = 0 V